


Contrôles débits - pressions
Le 3 mai 2021

N° SDIS	N° SIAEP	Adresse	Type Marque	DN	Annee	Pression statique (en bars)	Mesure 1			Mesure 2		Mesure 3		Constat débit
							Pression dynamique (en bars)	Débit (en m ³ /h)	Pression dynamique (en bars)	Débit (en m ³ /h)	Pression dynamique (en bars)	Débit (en m ³ /h)		
1		11 Rue des Picasses - Le Bourg	C4 - BAYARD	100	1959	2,5	2	38	1	78			R.A.S	
2		28 Rue du Four Banal - Le Bourg	EMERAUDE - BAYARD	100	1999	3,3	2	45	1	63			R.A.S	
3		La Roche - chemin des Combes	EMERAUDE E4 - BAYARD	100	2014	3,5	2	55	1	110			R.A.S	
4		Les Champs - Sortie Est du village	EMERAUDE E4 - BAYARD	100	2002	2,2	2	27	1	43			<i>Débit < 60m³ /h</i>	
5		Le Masson croisement de Robec	EMERAUDE - BAYARD	100	1995	4,8	2	31	1	42			<i>Débit < 60m³ /h</i>	
6		Les Blondes	EMERAUDE - BAYARD	80	1980	POTEAU HORS SERVICE - SANS EAU - FERME SUR VANNE								
7		Aulagny - centre village	EMERAUDE - BAYARD	80	1980	5,5	2	26	1	33			R.A.S	
8		Aulagny - menuiserie MCA	EMERAUDE - BAYARD	65	1980	3,2	2	20	1	32			R.A.S	
9		D105 - Franc	EMERAUDE - BAYARD	80	1980	4,5	2	35	1	41			R.A.S	
10		Les Chomets - centre village	EMERAUDE - BAYARD	80	1980	4	2	25	1	36			R.A.S	
14		ZA Aulagny - Ets Sahuc	HERMES - PAM	100	<93	7,2	3	32	2	40	1	48	<i>Débit < 60m³ /h</i>	
18		ZA Le Cantonnier - Ets Boncompain	ELANCIO - PAM	100	2010	3,5	2	34	1	45			<i>Débit < 60m³ /h</i>	
19		ZA Le Cantonnier - coté nord	ELANCIO - PAM	100	2009	5	3	30	2	41	1	54	<i>Débit < 60m³ /h</i>	
21	14	Rue des Sucs	EMERAUDE E4 - BAYARD	100	2014	3,8	2	32	1	41			<i>Débit < 60m³ /h</i>	
		ZA Aulagny - La Cumine	EMERAUDE E4 - BAYARD	100	2017	7,5	3	32	2	48	1	54	<i>Débit < 60m³ /h</i>	
		ZA Aulagny - Les Touches	EMERAUDE E4 - BAYARD	100	2018	8	3	32	2	44	1	47	<i>Débit < 60m³ /h</i>	



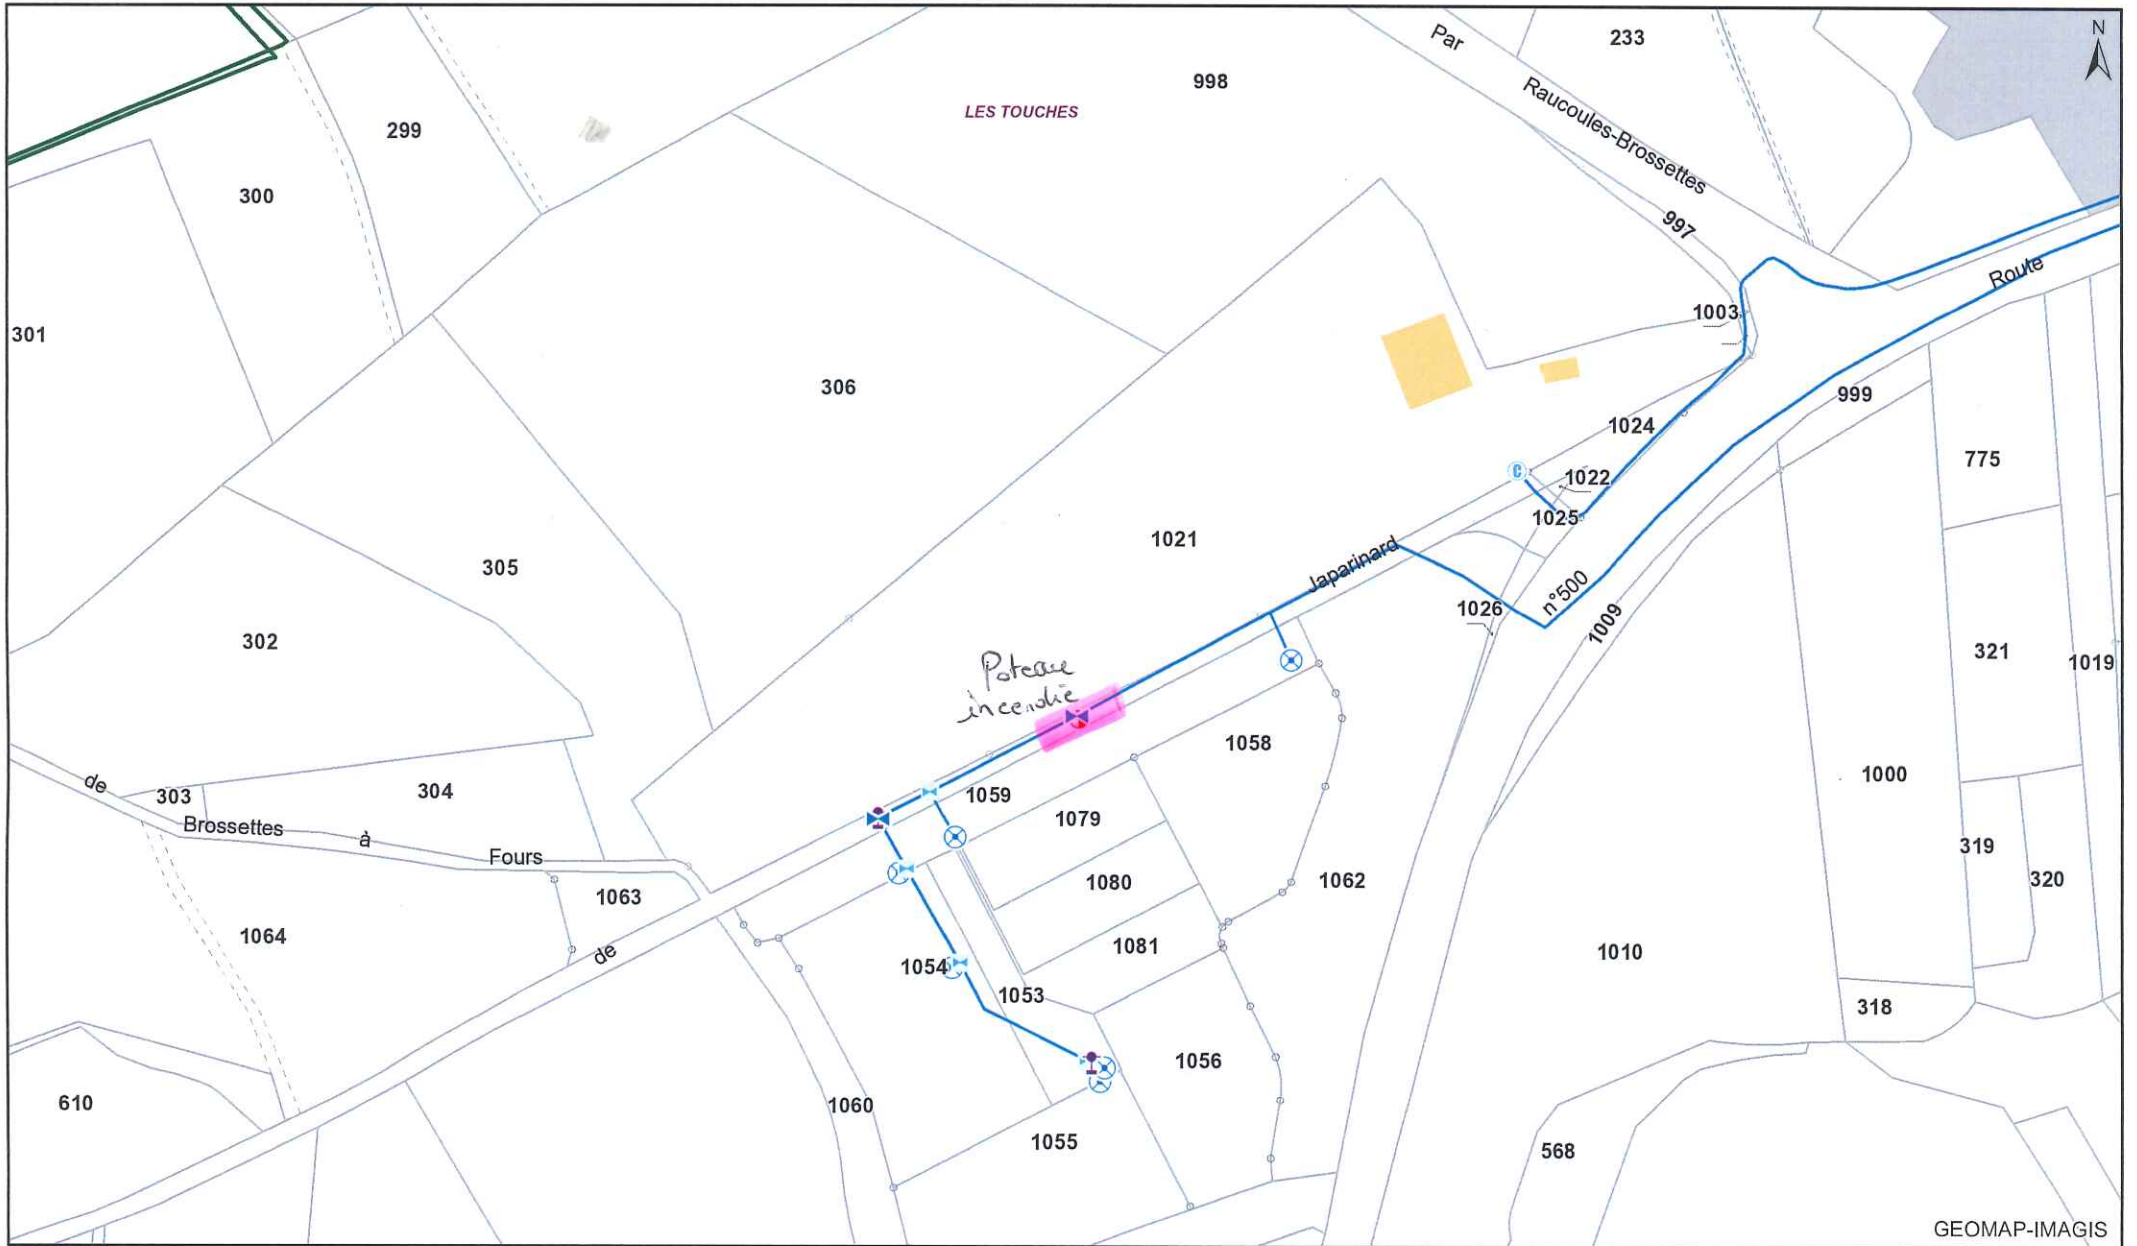

Légende

- | | | |
|---|--|---|
|  Bâtiments |  Bâtiments légers |  Parcelles |
|  Bâtiments durs | |  Parcelles |